

Übersicht Bauteilgruppe

04.09.2024

Gruppennummer: **KLY-GR015**


Bauteilgruppe:	Verbund Stütze-Träger Stahl HEB 200
eBKP-H:	C03.01 Aussenstütze
Abmessungen*:	Verbund Stütze-Träger Stahl HEB 200, 8 Stk. à ca. 2.49 x 1.02 m
Menge*:	ca. 28 lfm
Verortung im Quellobjekt:	Trafos
Detailbeschreibung*:	Geschweisster Stützen-Träger-Verbund HEB 200 S235JR mit Kopfteilen und angeschweißten Befestigungen. Beschichtet, RAL 7016. Plangrundlage Bestand siehe Minenbeschreibung.
Stückliste*:	KLY032 / Stütze-Träger Stahl HEB 200: ca. 2.49 x 1.02 m, 8 Stk.
Emissionen für ein identisches, neues Bauteil in kg CO2-eq:	51 kg pro lfm
Emissionen durch die Wiederverwendung des Bauteils in kg CO2-eq:	3 kg pro lfm


*Die Mengen und Masse wurden händisch unter Berücksichtigung der Bestandspläne anhand ausgewählter Stichproben ermittelt. Weitere bauteilspezifische Abklärungen sind in den folgenden Planungsphasen notwendig.

Gruppennummer: **KLY-GR015**

04.09.2024

Anhang:

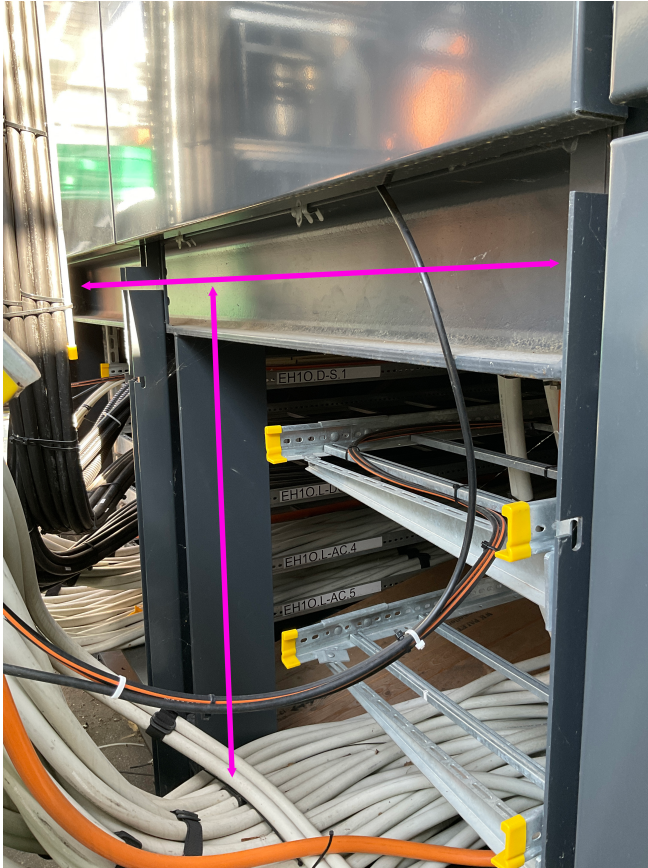

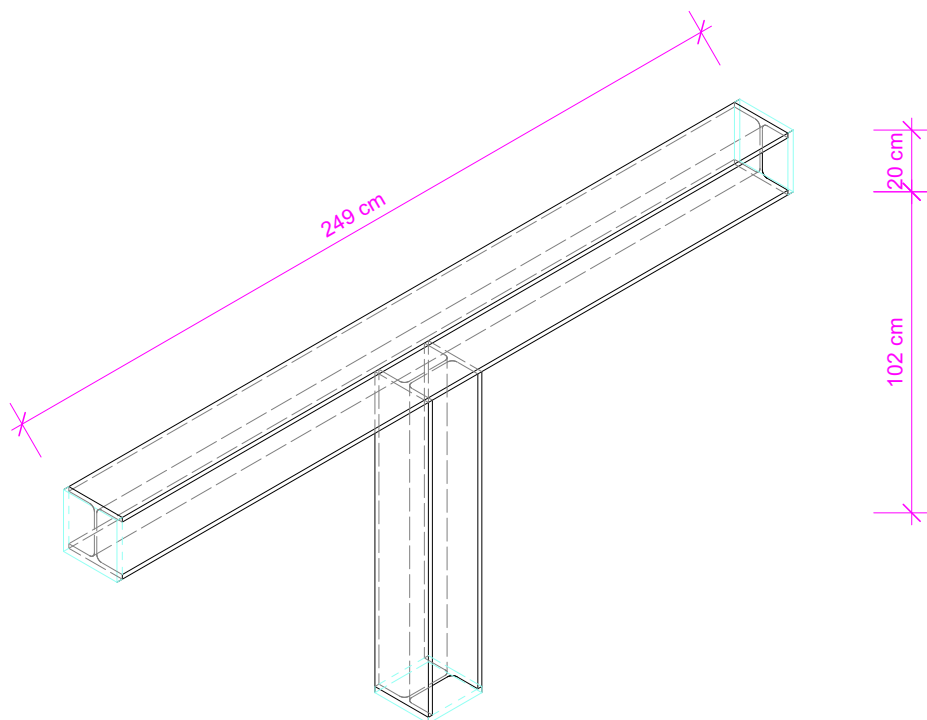

KLY032
8 Stk.

Datenqualität

- ☐ Schätzung
- ☒ ungefähre Masse
- ☐ genaue Masse

- ☐ händische Massaufnahme durch see/haw
- ☐ LIDAR
- ☒ Bestandespläne

■ verschweisste Elemente, Angaben ungefähr

KLY-GR015

8 Stk. **Verbund Stütze-Träger Stahl HEB 200**

Bussystem Provisorium - Areal Klybeck, Basel

Massstab

Plangrösse

Gezeichnet

Datum

A4

haw

07.08.2024

Bauteilpass

04.09.2024

Bauteilnummer: **KLY032** (gehört zu Bauteilgruppe KLY-GR015)

Bauteil:	Stütze-Träger Stahl HEB 200
eBKP-H:	C03.01 Aussenstütze
Menge*:	8 Stk.
Abmessungen*:	ca. 2.49 x 1.02 m
Verortung im Quellobjekt:	Trafos Stirnseiten
Zustand:	Kein Zugang bei Bestandsaufnahme, daher keine optische Einschätzung möglich.
Detailbeschreibung*:	Geschweisster Stützen-Träger-Verbund HEB 200 S235JR mit Kopfteilen und angeschweissten Befestigungen. RAL 7016, Vorbereitungsgrad: P1, Deckbeschichtung: 60 my.
Herstellerin / Baujahr:	Nicht bekannt / ca. 2020

*Die Mengen und Masse wurden händisch unter Berücksichtigung der Bestandspläne anhand ausgewählter Stichproben ermittelt. Weitere bauteilspezifische Abklärungen sind in den folgenden Planungsphasen notwendig.